



UNITA' INTERNE DAIKIN CANALIZZATE			
Costruzione	DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN
Modello unità interna	FKXZ22AP	FKXZ32AP	FKXZ32AP
Potenza termica max	kW 3,20	kW 4,00	kW 5,00
Potenza frigorifera max	kW 2,80	kW 3,50	kW 4,30
Potenza assorbita in raff.	kW 0,061	kW 0,067	kW 0,18
Potenza assorbita in risc.	kW 0,075	kW 0,079	kW 0,18
Alimentazione	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Livello sonoro	dBa 32/26	dBa 33/27	dBa 33/29
Dimensioni (AxLxP)	mm 300x550x700	mm 300x550x700	mm 300x700x700
Peso	kg 25	kg 25	kg 26
UNITA' INTERNE DAIKIN CASSETTA			
Costruzione	DAIKIN		
Modello unità interna	FXZD40A-GW		
Potenza termica max	kW 5,00		
Potenza frigorifera max	kW 4,50		
Potenza assorbita in risc.	kW 0,089		
Potenza assorbita in raff.	0,090		
Alimentazione	230-1-50		
Livello sonoro	dBa 36/28		
Dimensioni (AxLxP)	mm 380x575x575		
Peso	kg 18		

1	2	3	MOTOCOCONDENSANTE
Costruttore			DAIKIN
Modello unità esterna			RYVYG22T
Combinazioni unità			RYMG12T+RYMG10T
Potenza termica max			kW 69,00
Potenza frigorifera max			kW 61,50
Potenza assorbita in risc.			kW 16,50
Potenza assorbita in raff.			kW 16,30
EER			3,77
COP			4,18
Refrigerante			R-410A
Alimentazione			3N-30-50
Livello sonoro			dB(A) 81
Dimensioni (LxAlxP) RYMG10T			mm 1685x930x765
Dimensioni (LxAlxP) RYMG12T			mm 1685x930x765
Peso RYMG10T			kg 105
Peso RYMG12T			kg 195

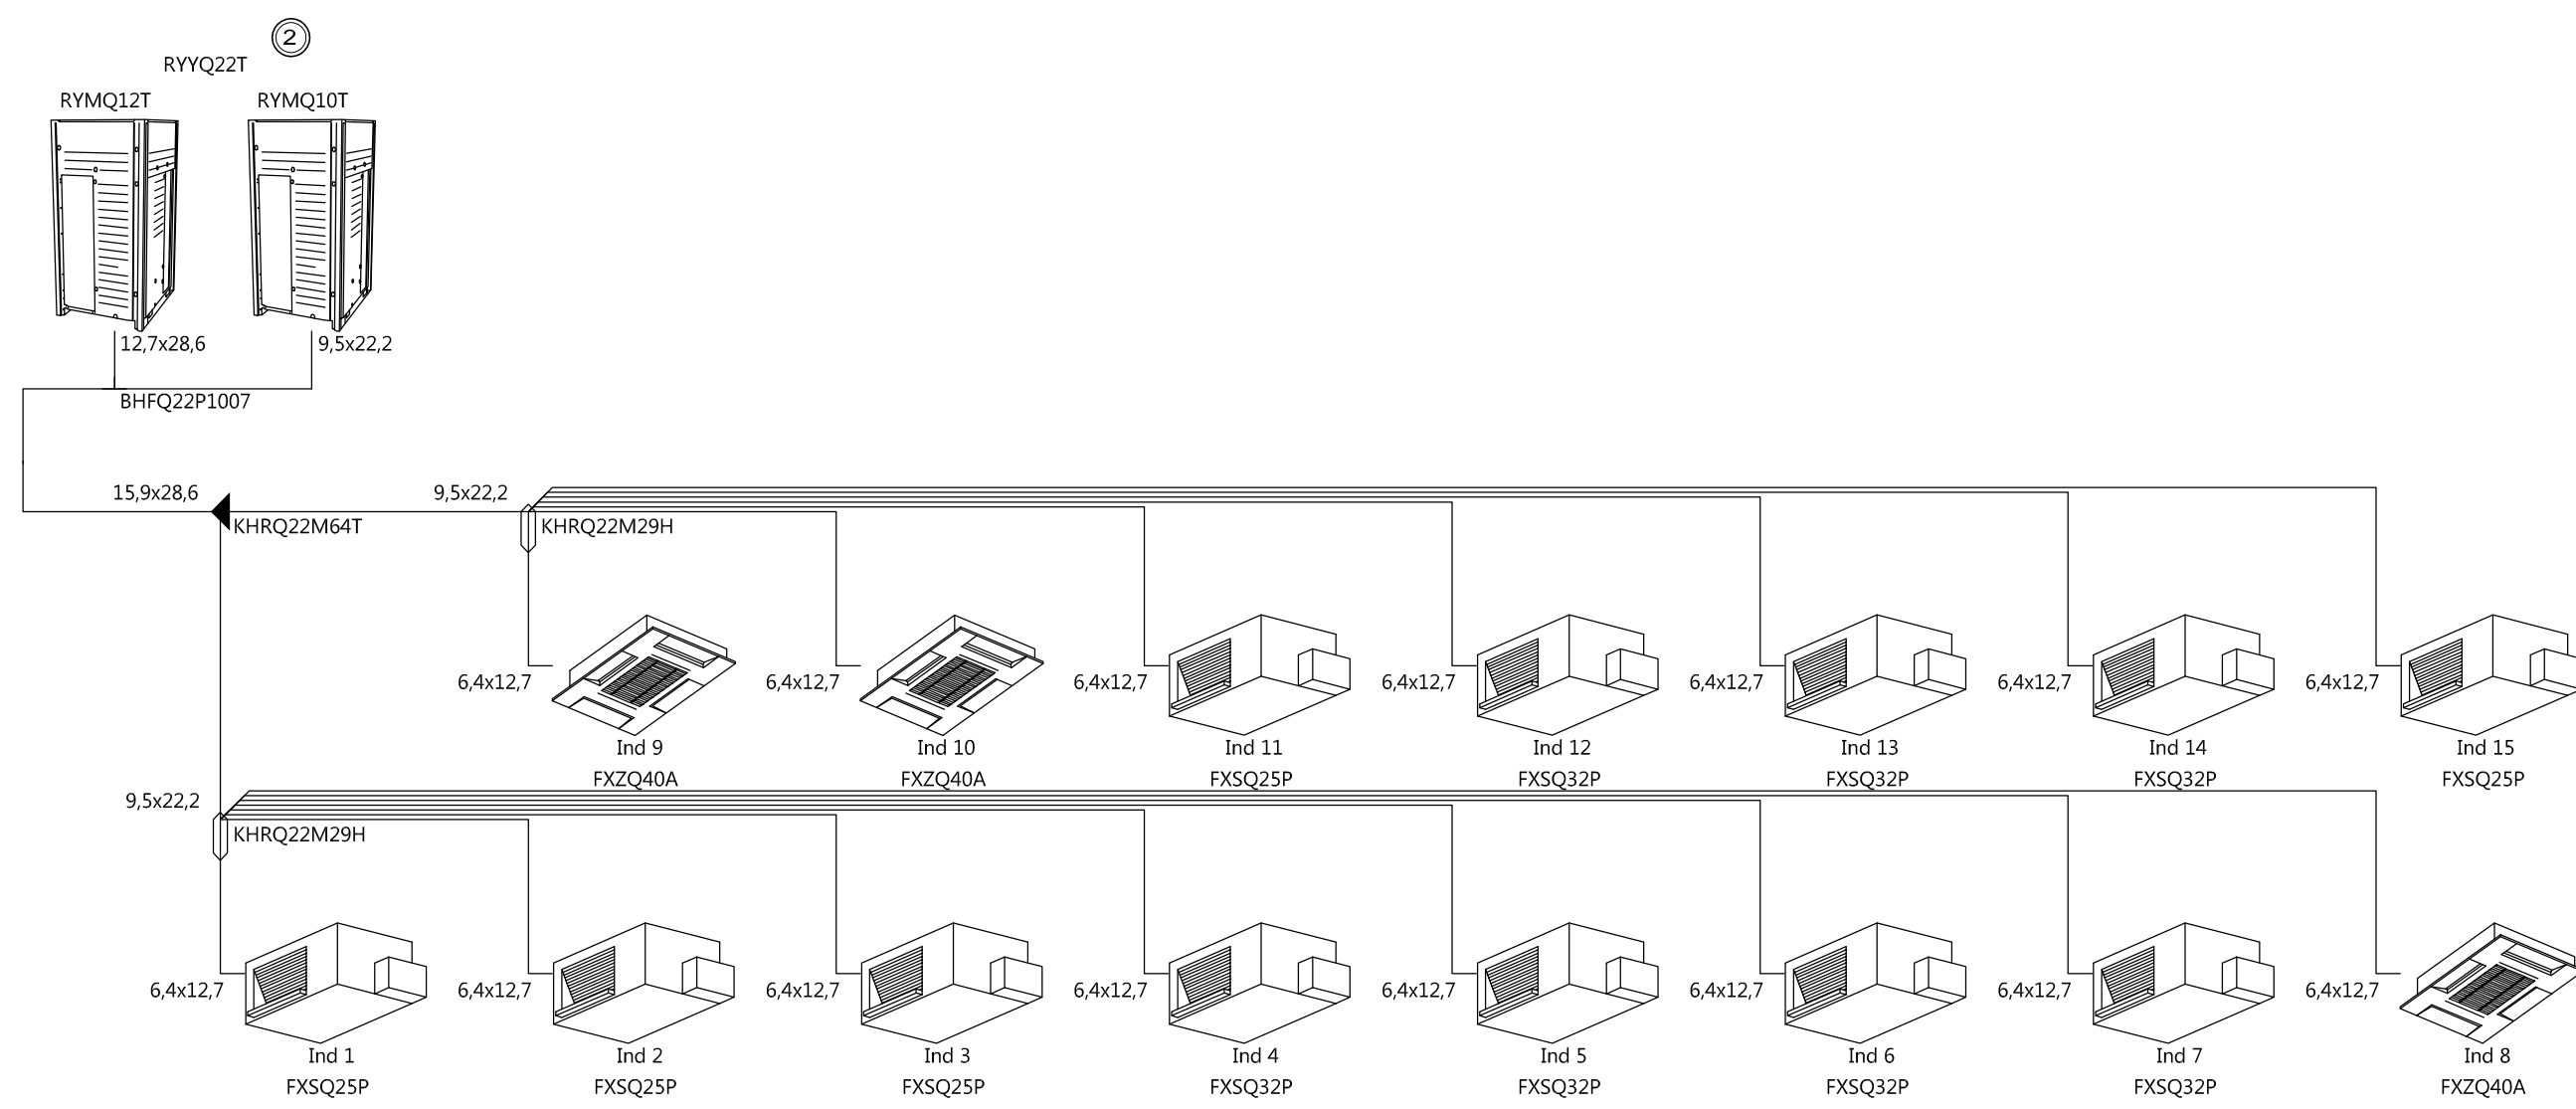

– PIANO SECONDO –
schema frigorifero

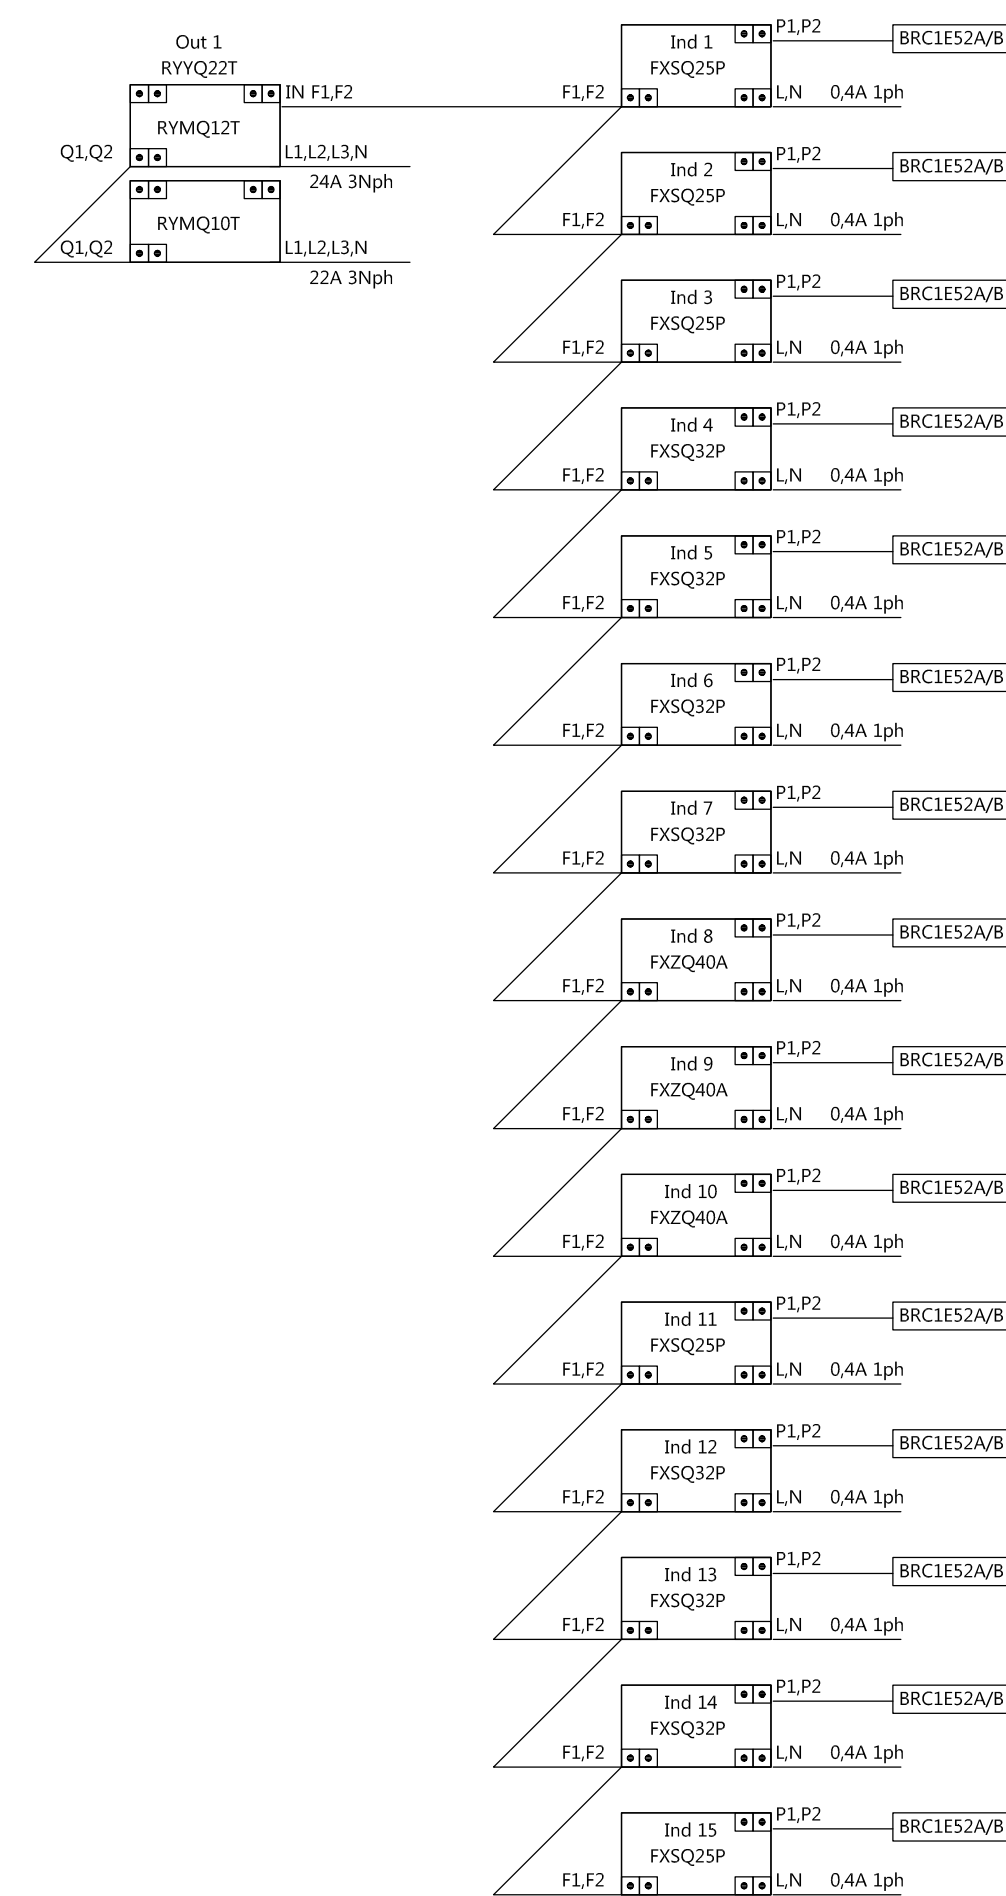


– PIANO SECONDO –
schema elettrico

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ASST Valle Olona

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA**
VIA A. DA BRESCIA, 1 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

TITOLO:

Interventi di adeguamento
alle norme di prevenzione
incendi del
Padiglione "Polimedico"
del P.O. di Gallarate.

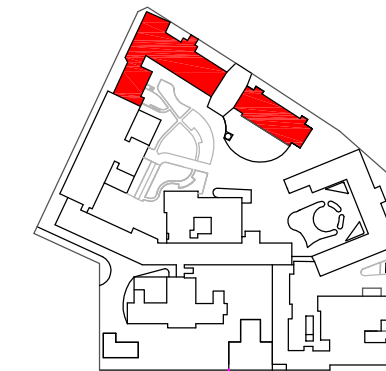

S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
Pres. Ospedallero di Gallarate

Elaborato n.

M-009

Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI

Descrizione: Piano Secondo
Impianto di condizionamento
schemi frigoriferi - elettrici

Scala:

Progettazione:
Ing. PAOLO PURICELLI
S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
PRES. OSP. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
L.go Boito, 2 - 21013 Gallarate (Va)
Tel.: 0331 751565 - Fax: 0331 751564

Direttore Generale:
DOTT. BRAZZOLI GIUSEPPE

Consulente Impianti Meccanici

Viale Vittorio Emanuele II, 43 - 24121 - Bergamo
Tel.: 035/215044 - 035/243128
Fax.: 035/242268
E-mail: info@stz.it
Studio di Progettazione
Ing. Francesco Catalfano

D
C
B
A

	Settembre 2014