UNITA' INTERNE DAIKIN CANALIZZATE

Costruttore	DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN
Modello unità Interna	FXSQ25P	FXSQ32P	FXSQ40P	FXSQ50P
Potenza termica max	kW 3,20	kW 4,00	kW 5,00	kW 6,30
Potenza frigorifera max	kW 2,80	kW 3,60	kW 4,50	kW 5,60
Potenza assorbita in risc.	kW 0,061	kW 0,067	kW 0,18	kW 0,18
Potenza assorbita in raff.	kW 0,073	kW 0,079	kW 0,19	kW 0,19
Alimentazione	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Livello sonoro	dBA 32/26	dBA 33/27	dBA 37/29	dBA 37/29
Dimensioni (AxLxP)	mm 300x550x700	mm 300x550x700	mm 300x700x700	mm 300x700x700
Peso	kg 23	kg 23	kg 26	kg 26

UNITA' INTERNE DAIKIN CASSETTA

Costruttore	DAIKIN	
Modello unità Interna	FXZQ40A-GW	
Potenza termica max	kW 5,00	
Potenza frigorifera max	kW 4,50	
Potenza assorbita in risc.	kW 0,080	
Potenza assorbita in raff.	kW 0,089	
Alimentazione	230-1-50	
Livello sonoro	dBA 36/28	
Dimensioni (AxLxP)	mm 286x575x575	
Peso	kg 18	

① ② ③ MOTOCONDENSANTE

Costruttore	DAIKIN
Modello unità esterna	RYYQ22T
Combinazioni unità	RYMQ12T+RYMQ10T
Potenza termica max	kW 69,00
Potenza frigorifera max	kW 61,50
Potenza assorbita in risc.	kW 16,50
Potenza assorbita in raff.	kW 16,30
EER	3,77
COP	4,18
Refrigerante	R-410A
Alimentazione	3N-50-380
Livello sonoro	dBA 81
Dimensioni (AxLxP) RYMQ10T	mm 1685x930x765
Dimensioni (AxLxP) RYMQ12T	mm 1685x930x765
Peso RYMQ10T	kg 195
Peso RYMQ12T	kg 195

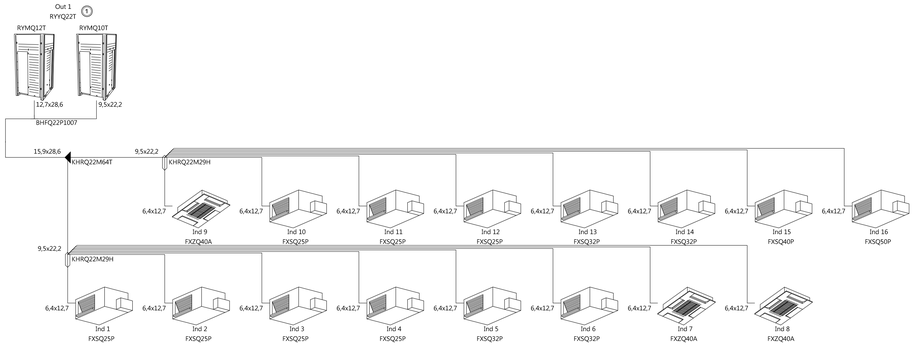

– PIANO PRIMO –
schema frigorifero

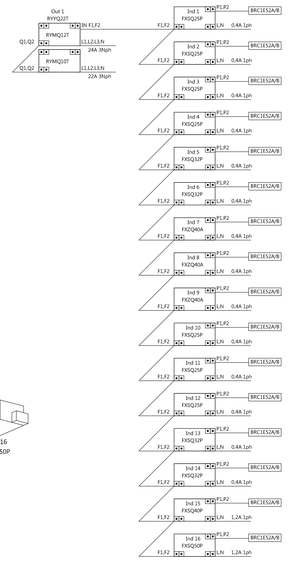

– PIANO PRIMO –
schema elettrico

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valle Olona

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

VIA A. DA BRESCIA, 1 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

TITOLO:

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione"Polimedico" del P.O.di Gallarate.

S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
Pres. Ospedaliero di Gallarate

Elaborato n.
M-008

Scala:
-

Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

IMPIANTI MECCANICI

Descrizione: Piano Primo
Impianto di condizionamento
schemi frigoriferi - elettrici

Progettazione:

Ing. PAOLO PURICELLI

S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA

PRES. OSP. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
L.go Bolto, 2 - 21013 Gallarate (Va)
Tel.: 0331 751565 - Fax: 0331 751564

Direttore Generale:

DOTT. BRAZZOLI GIUSEPPE

Consulente Impianti Meccanici

AD TAE Studio di Progettazione

Viale Vittorio Emanuele II, 43 - 24121 - Bergamo
Tel.: 035/215044- 035/243128
Fax.: 035/242068
E-mail:robre@tiscali.it
Ing. Francesco Catalfamo

D	
C	
B	
A	Settembre 2014