


TITOLO:

**Interventi di adeguamento  
 alle norme di prevenzione  
 incendi del  
 Padiglione "Polimedico"  
 del P.O. di Gallarate.**



S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA  
 Pres. Ospedaliero di Gallarate

Elaborato n.

**E-204**

Scala:

//

Oggetto:

**PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO  
 IMPIANTI ELETTRICI**

Descrizione:

**Schema Quadro Elettrico Condizionamento  
 Piani 1°, 2°, 3° - Ala Ovest - QECDZ-AO**

Progettazione:

Ing. PAOLO PURICELLI

**S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA**

PRES. OSP. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE  
 L.go Bolto, 2 - 21013 Gallarate (Va)  
 Tel.: 0331 751565 - Fax: 0331 751564

Direttore Generale:

DOTT. BRAZZOLI GIUSEPPE

Consulente Impianti Elettrici



Studio di Progettazione **Ing. Francesco Catalfano**

Viale Vittorio Emanuele II, 43 - 24121 - Bergamo  
 Tel.: 035/215044 - 035/243128  
 Fax: 035/242268  
 E-mail: rrotre@rotre.it

D  
 C  
 B  
 A

Giugno 2015 - Aggiornamenti dopo osservazioni Rapporto Intermedio n. 1 R1 - CV442 del 08-06-2015

Settembre 2014




[illegible]

DISEGNO N°			
E-204			
FOGLI			
PRECEDE	NUMERO	SEGUE	TOTALI
2	3	4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LEGENDA DEI SIMBOLI ELETTRICI									
A	Contatto di chiusura		Selettore 0-1 (contatto di chiusura manuale)		Indicatore luminoso (led)		Relè passo-passo (contatto di potenza)		Trasformatore di corrente
	Contatto di apertura		Selettore 1-0-2 (contatto a 3 posizioni mantenute)		Indicatore luminoso lampeggiante		Sezionatore con fusibile incorporato		Contatore di energia
	Contatto di scambio con interruzione momentanea (contatto di stato)		Selettore 1-0-2 a ritorno automatico		Avvisatore acustico		Interruttore automatico magnetotermico differenziale		Multimetro digitale
B	Contatto di chiusura ritardato alla chiusura		Bobina di comando (segno generale)		Circuito monofase (fase + neutro)		Interruttore automatico magnetotermico		Strumento indicatore V=voltmetro A=amperometro ...=.....
	Contatto di apertura ritardato alla chiusura		Bobina di comando con ritardo alla ricaduta		Circuito trifase con neutro		Interruttore automatico differenziale puro		Interblocco meccanico
C	Contatto di chiusura ritardato all'apertura		Bobina di comando con ritardo all'attrazione		Conduttore di protezione (PE)		Relè differenziale a soglie regolabili		Bobina di apertura per interruttore
	Contatto di apertura ritardato all'apertura		Bobina di comando di relè ad aggancio meccanico (passo-passo)		Sezionatore		Apparecchiatura estraibile		Apparecchiatura dotata di isolamento di Classe II
D	Contatto di scambio per effetto termico (contatto di segnalazione scattato)		Interruttore orario (giornaliero / settimanale)		Interruttore di manovra/sezionatore		Trasformatore di sicurezza resistente al cortocircuito		Comando di emergenza con pulsante sottovetro
	Contatto di posizione in chiusura (finecorsa)		Interruttore crepuscolare		Contattore (contatto di chiusura principale)		Trasformatore di sicurezza non resistente al cortocircuito		Morsetto (circuitto di potenza)
	Contatto di posizione in apertura (finecorsa)		Resistore		Contattore (contatto di apertura principale)		Batteria di accumulatori o di pile		Morsetto (circuitto ausiliario)
E	Contatto di chiusura, con comando a pulsante		Fusibile		Relè luce scale (contatto di potenza)		Condensatore		Terra

A.S.S.T. Valle Olona - Presidio Ospedaliero di Gallarate									
Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del padiglione "Polimedic"									
Quadro Elettrico Condizionamento Piani Primo, Secondo e Terzo - Ala Ovest- QECDZ-AO									
Legenda dei Simboli Elettrici									
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO	DISEGNO N°		
							E-204		
B	Giu-2015	AGGIORNAMENTI	/	/	/		FOGLI		
A	Set-2014	PRIMA EMISSIONE	/	/	/		PRECEDERE		
							NUMERO		
							SEQUE		
							TOTALI		
							3		
							4		
							5		
							11		




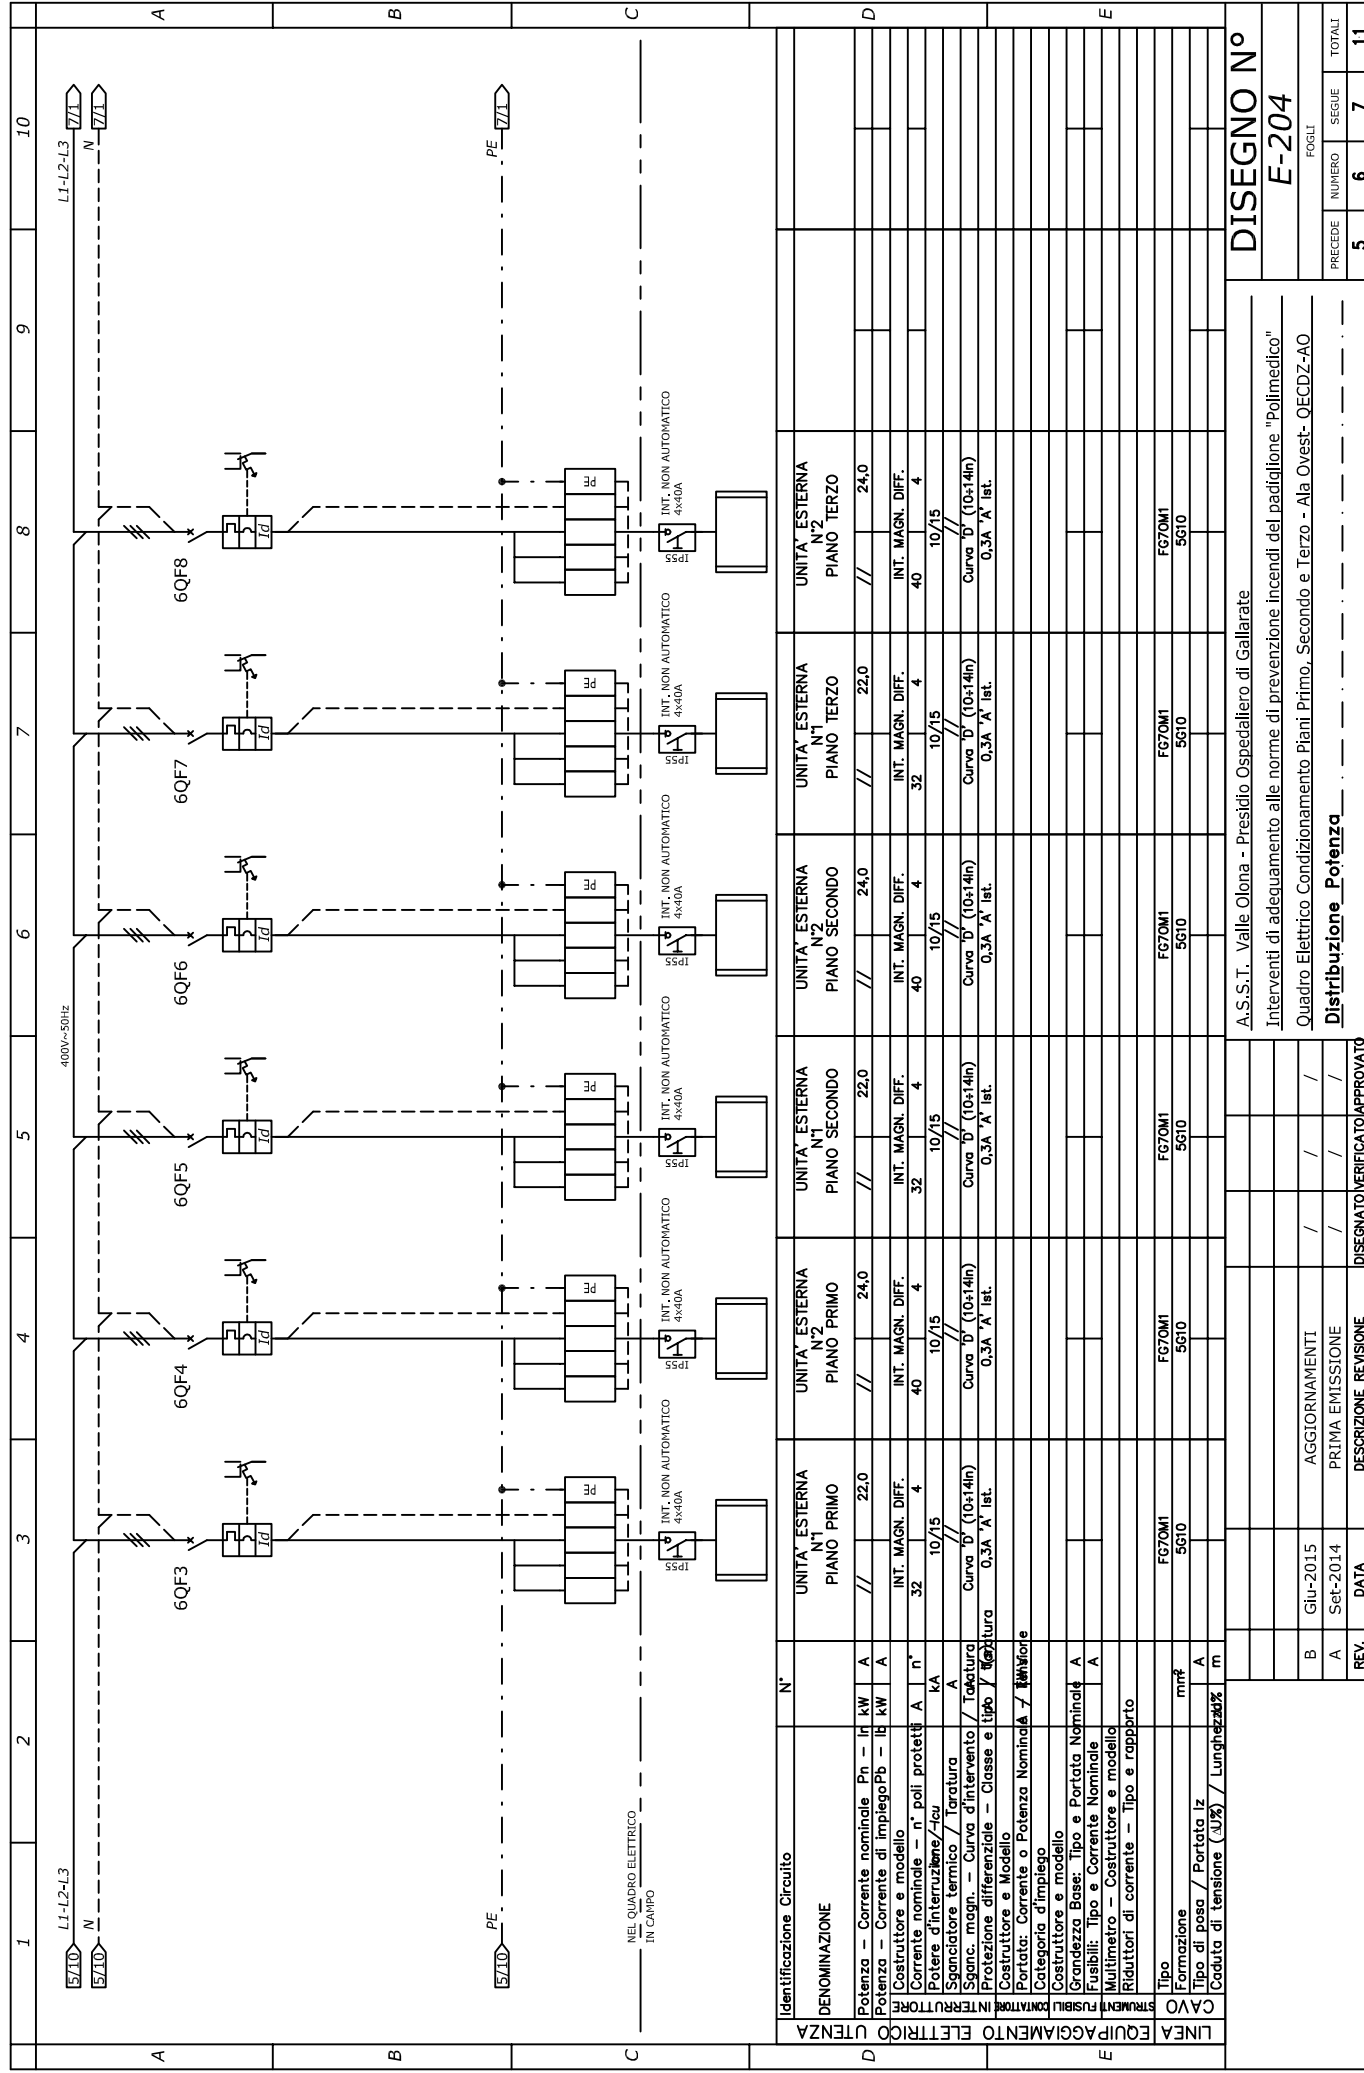



[illegible]



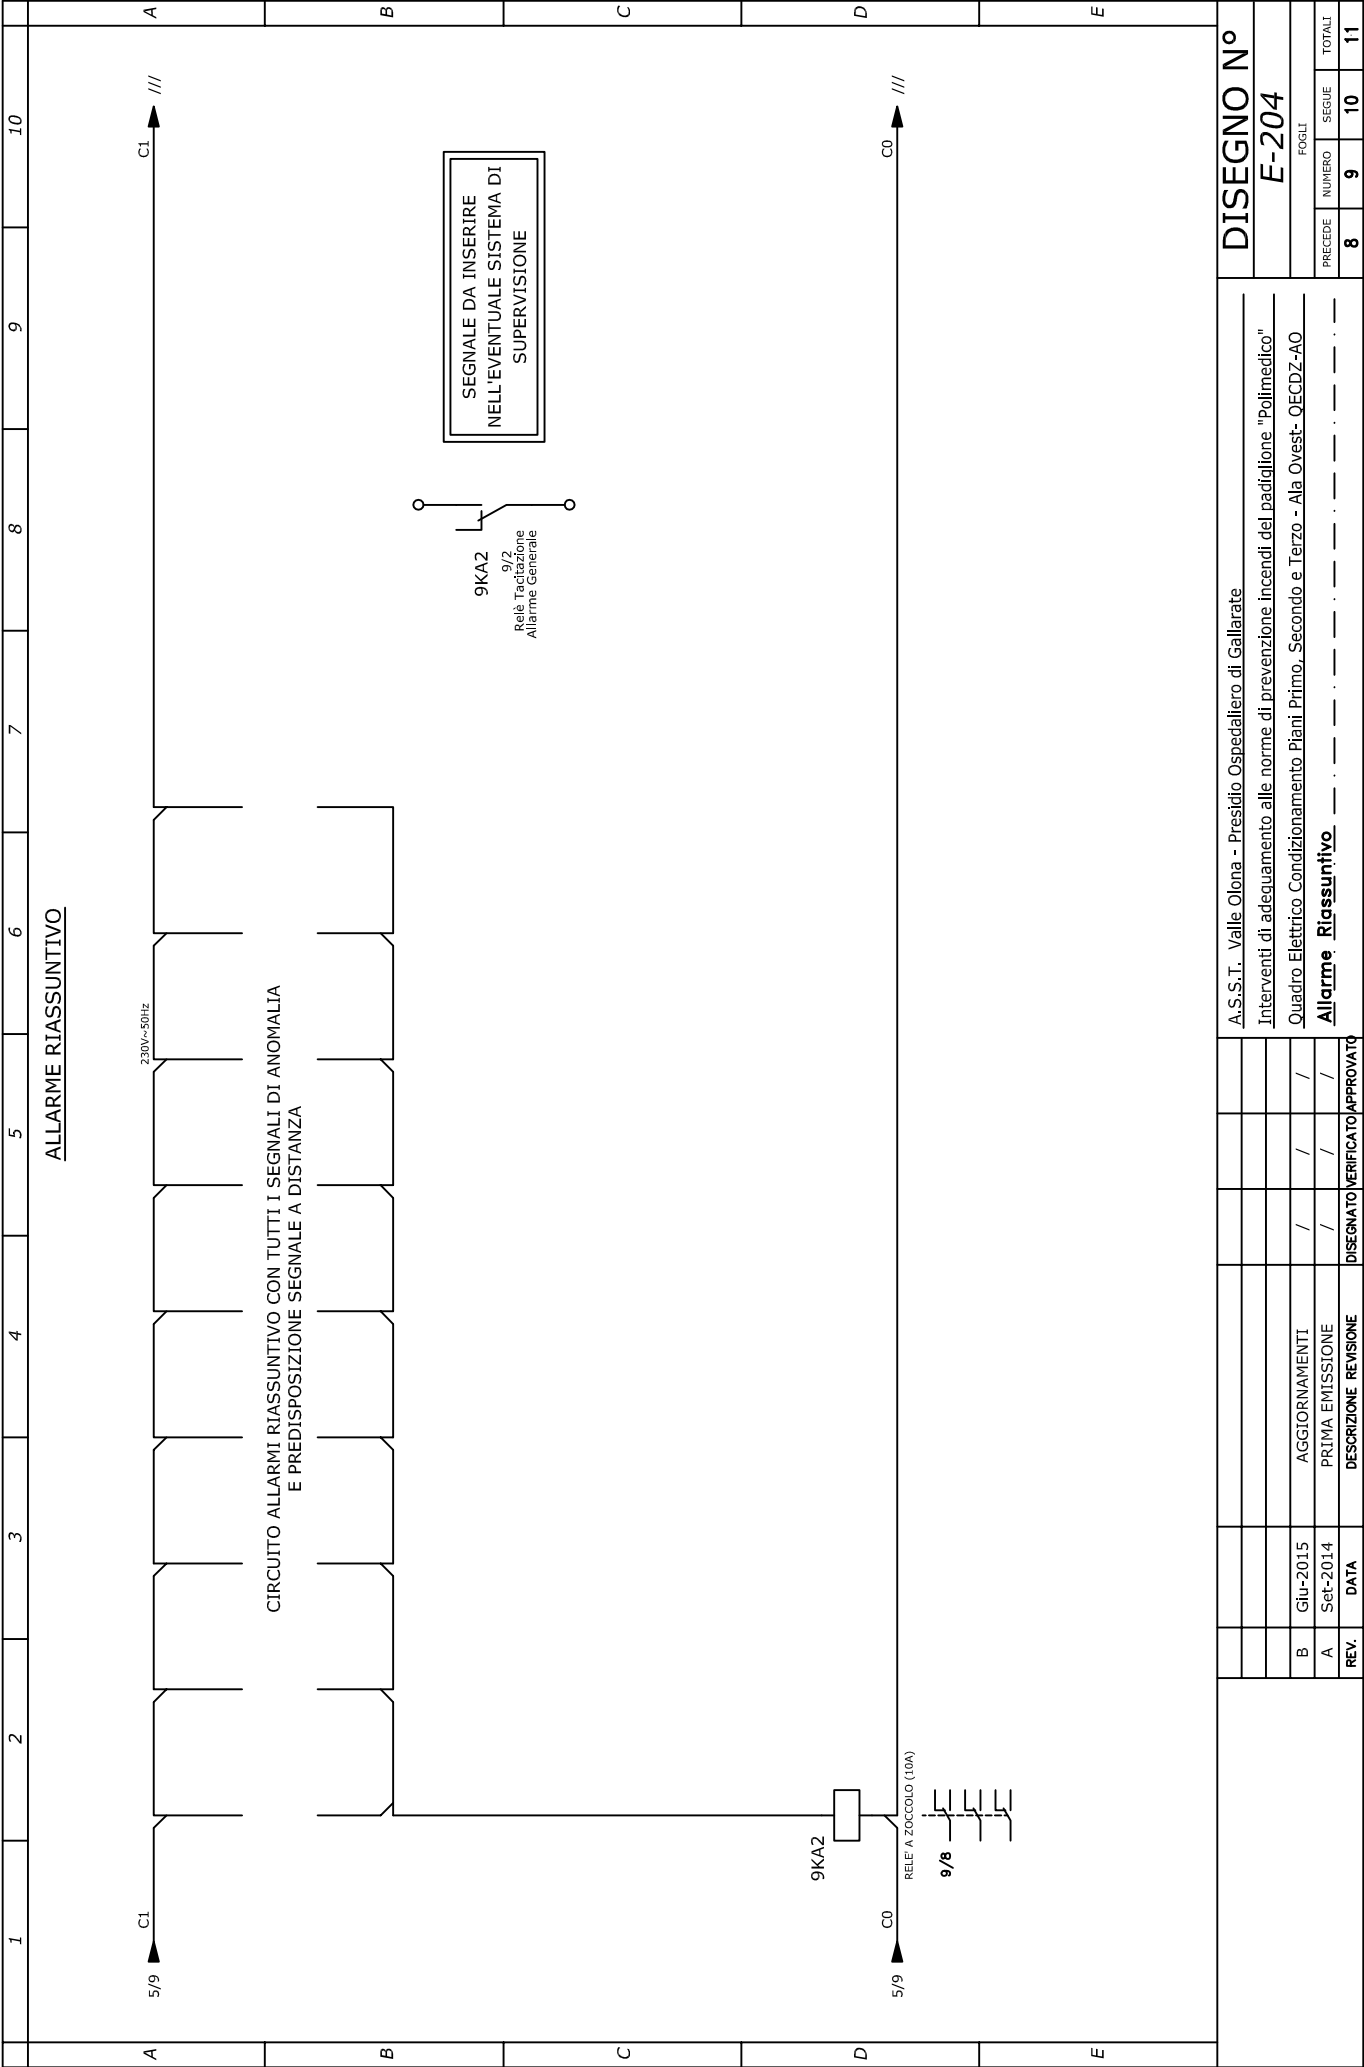



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
Le dimensioni del quadro sono indicative										
Prevedere contenitore con spazio libero di almeno il 20%										
<p>CASSA -VISTA FRONTALE-</p> <p>CASSA -VISTA LATERALE-</p>										
DISEGNO N° E-204										
FOLGI PRECEDE NUMERO SEQUE TOTALI 10 11 / 11										

A.S.T. Valle Olona - Presidio Ospedaliero di Gallarate										
Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del padiglione "Polimedico"										
Quadro Elettrico Condizionamento Plant Primo, Secondo e Terzo - Ala Ovest- OECDZ-AO										
Fronte Quadro										
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO					
B	Giu-2015	AGGIORNAMENTI	/	/	/					
A	Set-2014	PRIMA EMISSIONE	/	/	/					