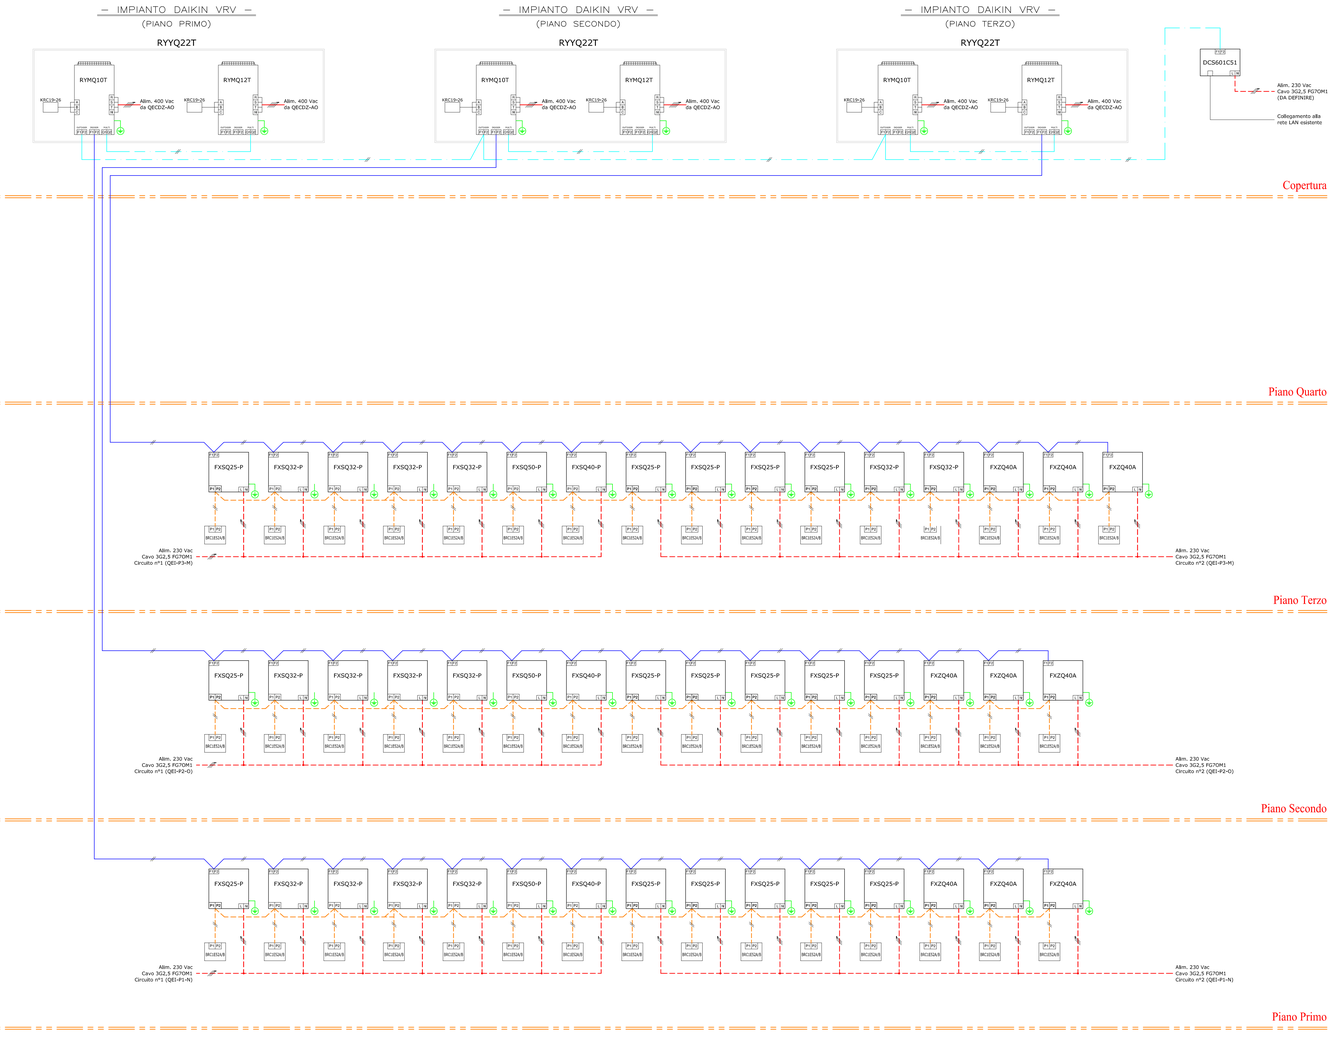

— LEGENDA DEI SIMBOLI ELETTRICI —

- Cavo 'Bus Daikin' - Unità Esterne tipo FG70M1 2x1,5mm² (LSOH)
- Cavo 'Bus Daikin' - Unità Interne tipo FG70M1 2x1,5mm² (LSOH)
- Cavo 'Bus Daikin' - Comandi remoti tipo FG70M1 2x0,75mm² (LSOH)
- Cavo alimentazione Unità Esterne/Interne tipo FG70M1 di idonea formazione

- IL COLLEGAMENTO DEL "BUS DAIKIN" DEVE ESSERE DEL TIPO "ENTRA-ESCI" (L'ORDINE DI COLLEGAMENTO INDICATO NELLO SCHEMA DI PRINCIPIO E' INDICATIVO.
- PER LA TIPOLOGIA DEI CAVI DA UTILIZZARE PER I SEGNALI IN INGRESSO / USCITA CONSULTARE LE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE
- VERIFICARE LE TENSIONI DI ALIMENTAZIONE E CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE DEL COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIATURE
- VERIFICARE LA TERMOREGOLAZIONE CON GLI SCHEMI TERMOTECNICI ESECUTIVI

NOTA BENE:

DA DEFINIRE IN FASE ESECUTIVA IL BLOCCO DELLE UTENZE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO MECCANICO IN CASO DI ALLARME IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valle Olona

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

VIA A. DA BRESCIA, 1 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

TITOLO:

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione"Polimedico" del P.O.di Gallarate.



S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
Pres. Ospedaliero di Gallarate

Elaborato n.
E-104

Scala:
//

Oggetto: PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione: Schematico Impianto Condizionamento (Sistema VRV)

Progettazione:
Ing. PAOLO PURICELLI
S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
PRES. OSP. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
L.go Rotto, 2 - 21013 Gallarate (Va)
Tel.: 0331 751565 - Fax: 0331 751564

Direttore Generale:
DOTT. BRAZZOLI GIUSEPPE

Consulente Impianti Elettrici
Studio di Progettazione
Viale Vittorio Emanuele II, 43 - 24121 - Bergamo
Tel.: 035/215044- 035/243128
Fax.: 035/242268
E-mail:rotre@lotre.it
Ing. Francesco Catalfamo

D	
C	
B	
A	Settembre 2014