



UNITA' INTERNE DAIKIN CANALIZZATE			
Codistituto	DAIKIN	DAIKIN	DAIKIN
Modello unità interna	FX25P	FX25UP	FX25UP
Potenza termica max	kw 3,20	kw 4,40	kw 6,30
Potenza frigorifera max	kw 2,80	kw 3,90	kw 5,60
Potenza assorbita in rif.	kw 0,061	kw 0,087	kw 0,18
Potenza assorbita in raf.	kw 0,080	kw 0,078	kw 0,17
Alimentazione	230-150	230-150	230-150
Livello sonoro	36dBa 32/26	36dBa 32/27	36dBa 37/29
Dimensioni (AxLxP)	mm 300x550x700	mm 300x550x700	mm 300x700x700
Peso	kg 23	kg 23	kg 28
UNITA' INTERNE DAIKIN CASSETTA			
Codistituto	DAIKIN		
Modello unità interna	FX25C4A-GW		
Potenza termica max	kw 5,00		
Potenza frigorifera max	kw 4,50		
Potenza assorbita in rif.	kw 0,080		
Potenza assorbita in raf.	kw 0,080		
Alimentazione	230-150		
Livello sonoro	46BdBa 36/20		
Dimensioni (AxLxP)	mm 386x578x675		
Peso	kg 18		

MOTOCONDENSANTE	
Costruttore	DAIKIN
Modello unità esterna	RYVQ127
Combinazione unità	RYMQ127+RYMQ10T
Potenza termica max	KW 69,00
Potenza raffreddera max	KW 61,50
Potenza assorbita in risc.	KW 16,50
Potenza assorbita in raff.	KW 16,30
EER	3,77
COP	4,18
Refrigerante	R-410A
Alimentazione	3N~50-60
Livello sonoro	dB(A) 81
Dimensioni (AxLxP) RYMQ127	mm 1685x930x765
Dimensioni (AxLxP) RYMQ127	mm 1685x930x765
Peso RYMQ10T	kg 195
Peso RYMQ127	kg 195

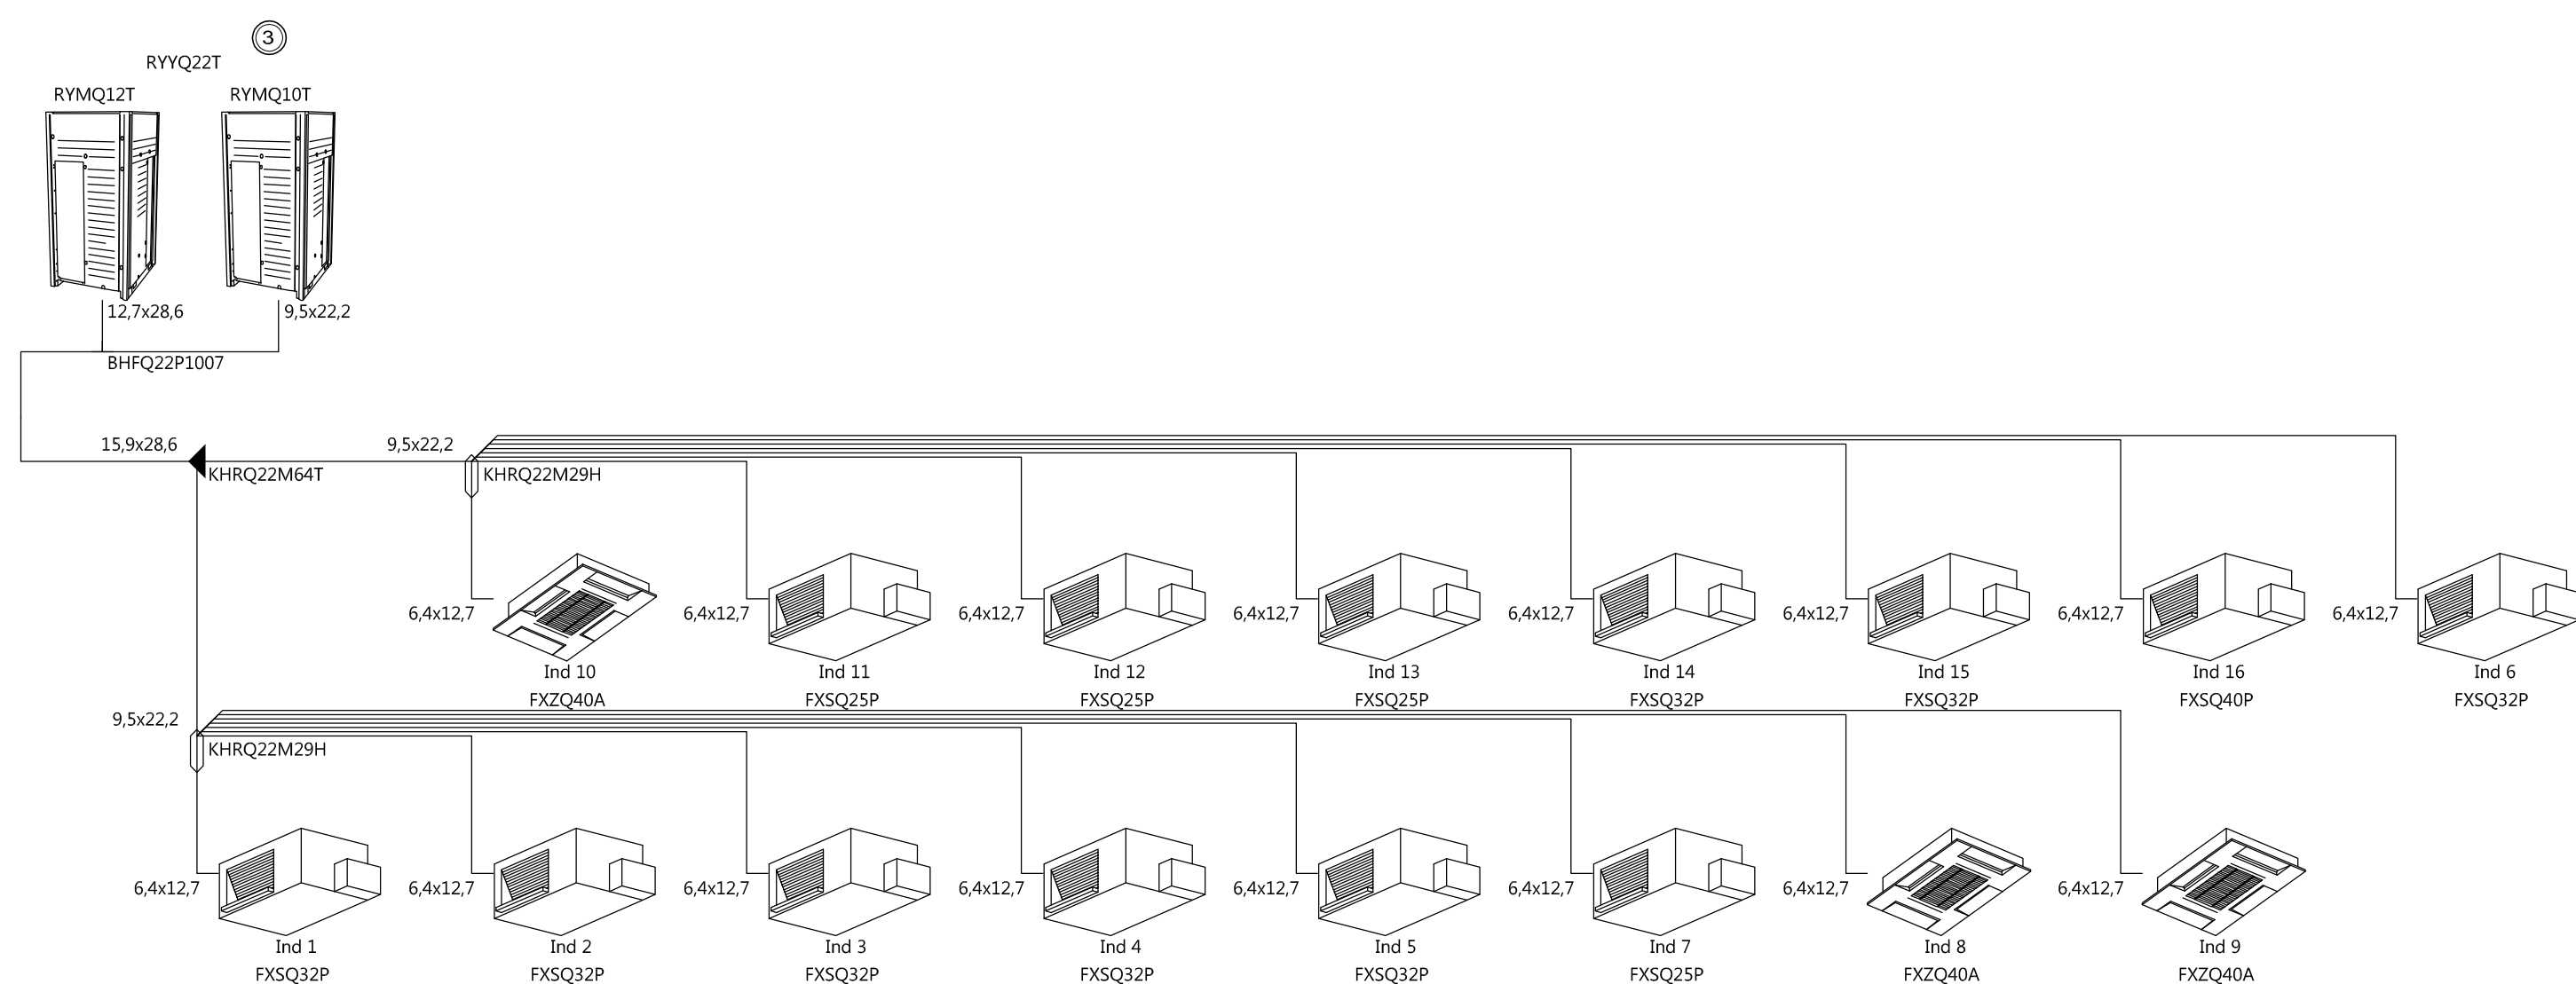


– PIANO TERZO –
schema frigorifero

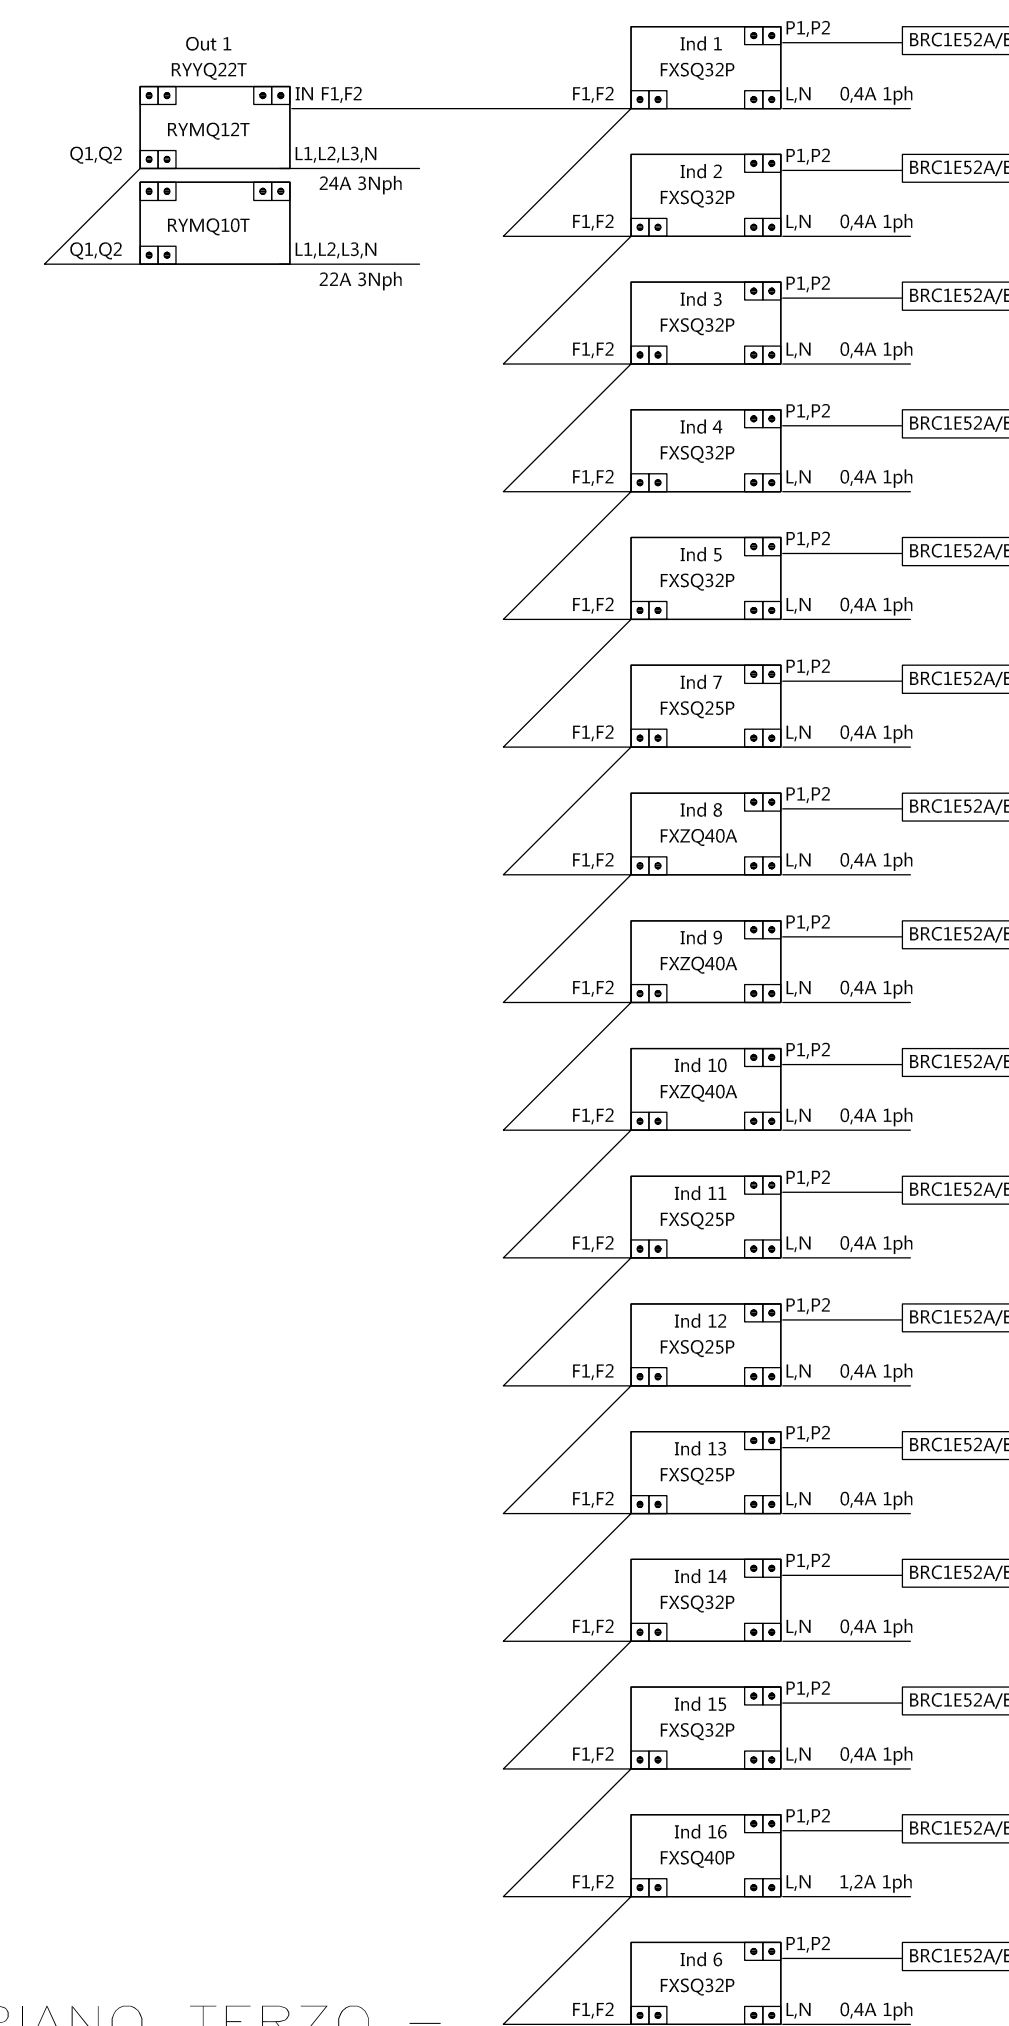

– PIANO TERZO –
schema elettrico

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ASST Valle Olona

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA**
VIA A. DA BRESCIA, 1 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

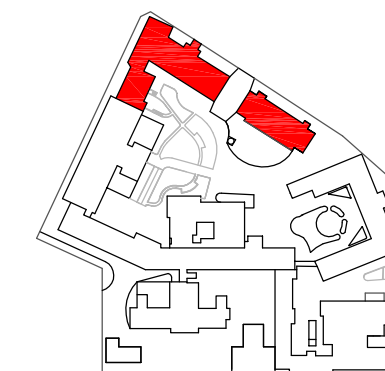

S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
Pres. Ospedaliero di Gallarate

TITOLO:

Interventi di adeguamento
alle norme di prevenzione
incendi del
Padiglione "Polimedico"
del P.O. di Gallarate.

Elaborato n.

M-010

Scale:

Oggetto:	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI
Descrizione:	Piano Terzo Impianto di condizionamento schemi frigoriferi - elettrici

Progettazione

Ing. PAOLO PURICELLI

Direttore Generale:

DOTT. BRAZZOLI GIUSEPPE

S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA

PRES. OSP. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE

L.go Bolto, 2 - 21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331.751565 - Fax 0331.751566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Consulente Impianti Meccanici

[illegible]

Studio di Progettazione

D	
---	--

D	
C	

B	
---	--

A	Settembre 2014
---	----------------