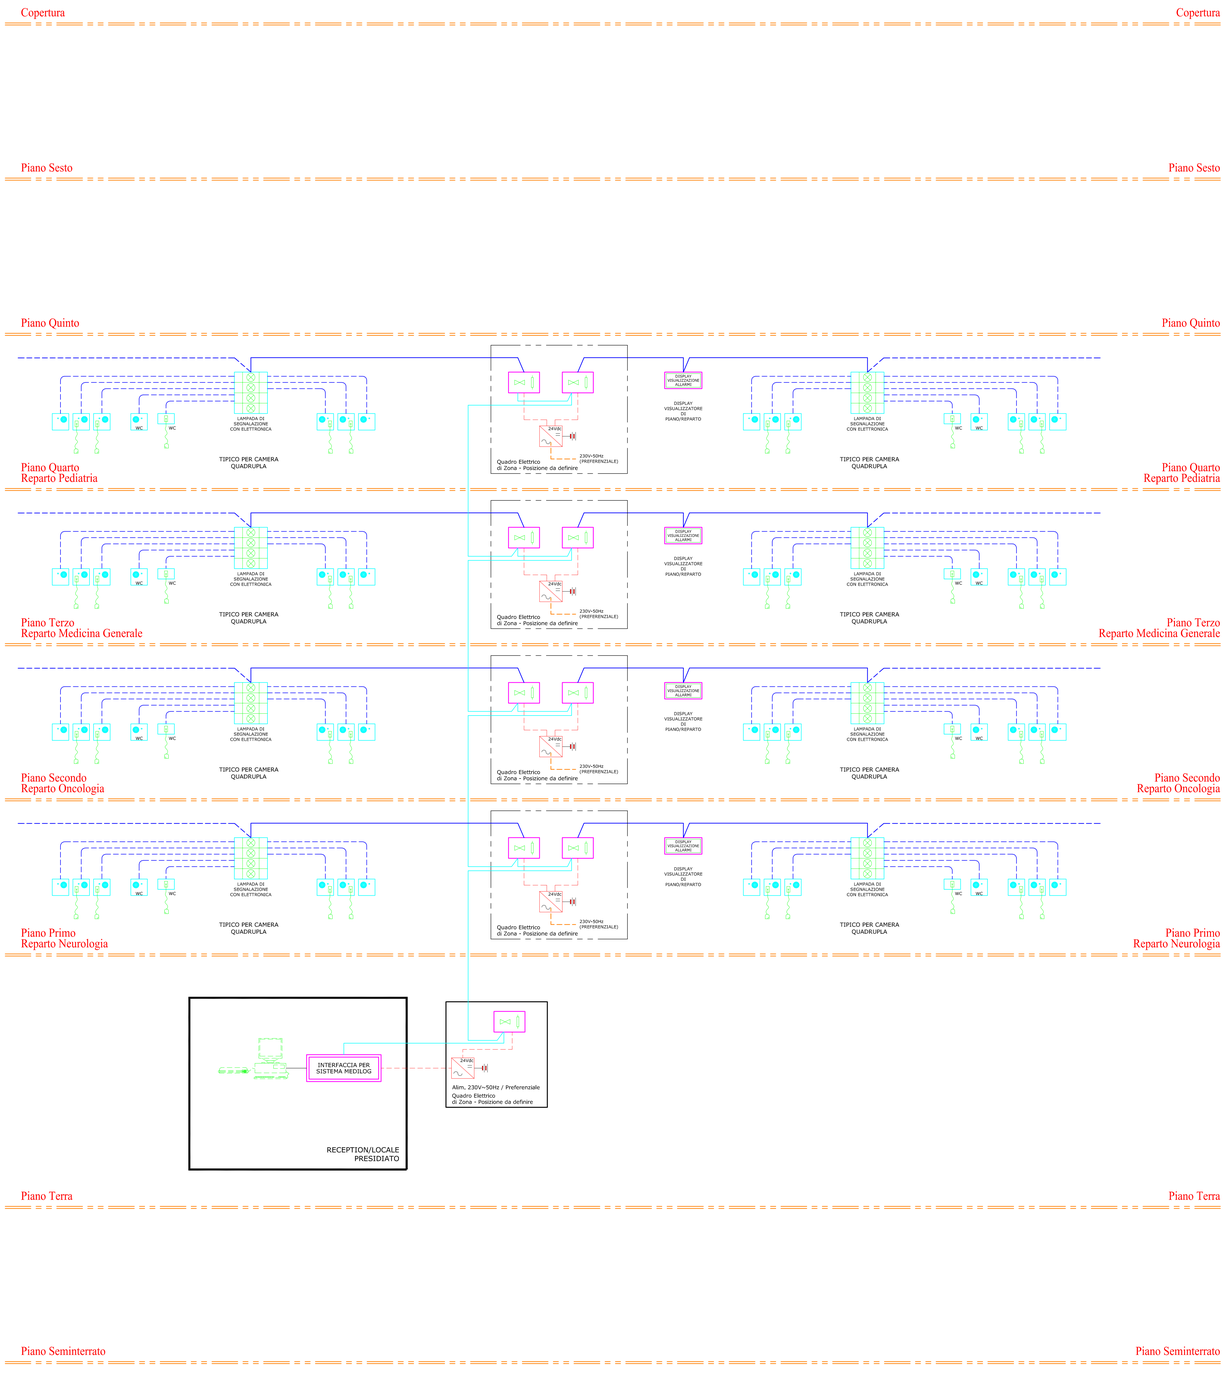

— LEGENDA DEI SIMBOLI ELETTRICI —

- Alimentatore 24Vdc 10A
- Ripetitore a separazione galvanica
- Lampada di segnalazione con elettronica
- Display
- Tastiera a tirante per WC
- Tastiera di annullo chiamata WC
- Tastiera di chiamata con presa Sub-D 15 poli + tastiera pensile
- Tastiera di annullo e presenza infermiere
- Cavo FG70M1 2x2,5mmq (alimentazione 24Vdc) + FTP 4x2x24AWG (Bus dati)
- Cavo FTP 4x2x24AWG
- Cavo FG70M1 2x2,5mmq (alimentazione 24Vdc)
- Cavo FTP 4x2x24AWG (Bus dati)

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE:

VERIFICARE:

- **EVENTUALI VARIANTI RISPETTO ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE (PLANIMETRIE, VIE DI FUGHI, USCITE DI SICUREZZA E AD EVENTUALE PRESCRIZIONE INTEGRATIVE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA O DI ALTRE ENTI PREPOSTI (VIGILI DEL FUOCO, ECC.)**

- LA POSIZIONE E IL PERCORSO DEI MONTANTI VERTICALI ED ORIZZONTALI CON LA DIREZIONE LAVORI E L'IMPRESA EDILE

CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI E/O IL COMMITTENTE:

- LA POSIZIONE DEFINITIVA DI TUTTI GLI UTILIZZI (QUADRI ELETTRICI,PUNTI LUCE, PRESE, ECC.)

- LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE (NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE) VEDI SCHEDA SCD01)

- LA TIPOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE DA ADOTTARE ED EVENTUALI VARIANTI ECONOMICHE (SE DIVERSE DA QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO)

CONSULTARE:

- GLI SCHEMI ELETTRICI E IL CAPITOLO "PRESCRIZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI" DELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO, PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DIMENSIONALI DELLE CONDUTTURE (CONDUTTORI, TUBAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, ECC.)

N.B- LA POSIZIONE E I PERCORSI DELLE CANALINE E DELLE TUBAZIONI SONO INDICATIVE E POTRANNO ESSERE OTTIMIZZATI DURANTE LA FASE ESECUTIVA DELLE OPERE

COORDINARE IN CORSO D'OPERA:

- L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON LE ALTRE IMPRESE COSTRUTTRICI

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valle Olona

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

VIA A. DA BRESCIA, 1 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

TITOLO:

Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione"Polimedico" del P.O.di Gallarate.

S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
Pres. Ospedaliero di Gallarate

Elaborato n.
E-103

Scala:
//

Oggetto:
PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
IMPIANTI ELETTRICI

Descrizione:
Schema a Blocchi
Impianto Chiamata Infermieri
Piani Primo, Secondo, Terzo e Quarto

Progettazione:
Ing. PAOLO PURICELLI
S.A. TECNICO - A.S.S.T. VALLE OLONA
PRES. OSP. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
L.go Boito, 2 - 21013 Gallarate (Va)
Tel.: 0331 751565 - Fax: 0331 751564

Direttore Generale:
DOTT. BRAZZOLI GIUSEPPE

Consulente Impianti Elettrici
NO TRE Studio di Progettazione
Viale Vittorio Emanuele II, 43 - 24121 - Bergamo
Tel.: 035/215044- 035/243128
Fax.: 035/242268
E-mail:notre@notre.it
Ing. Francesco Cataffamo

D	
C	
B	
A	Settembre 2014