


idrante UNI 45 con manichetta da 20 mt
pulsante d'allarme antincendio
quadro elettrico di zona
porte tagliafuoco REI 120
ascensore utilizzabile in caso di incendio
ascensore di servizio da non usare in caso di incendio

POLO EMERGENZA TEL. 2222
VOI SIETE QUI! *

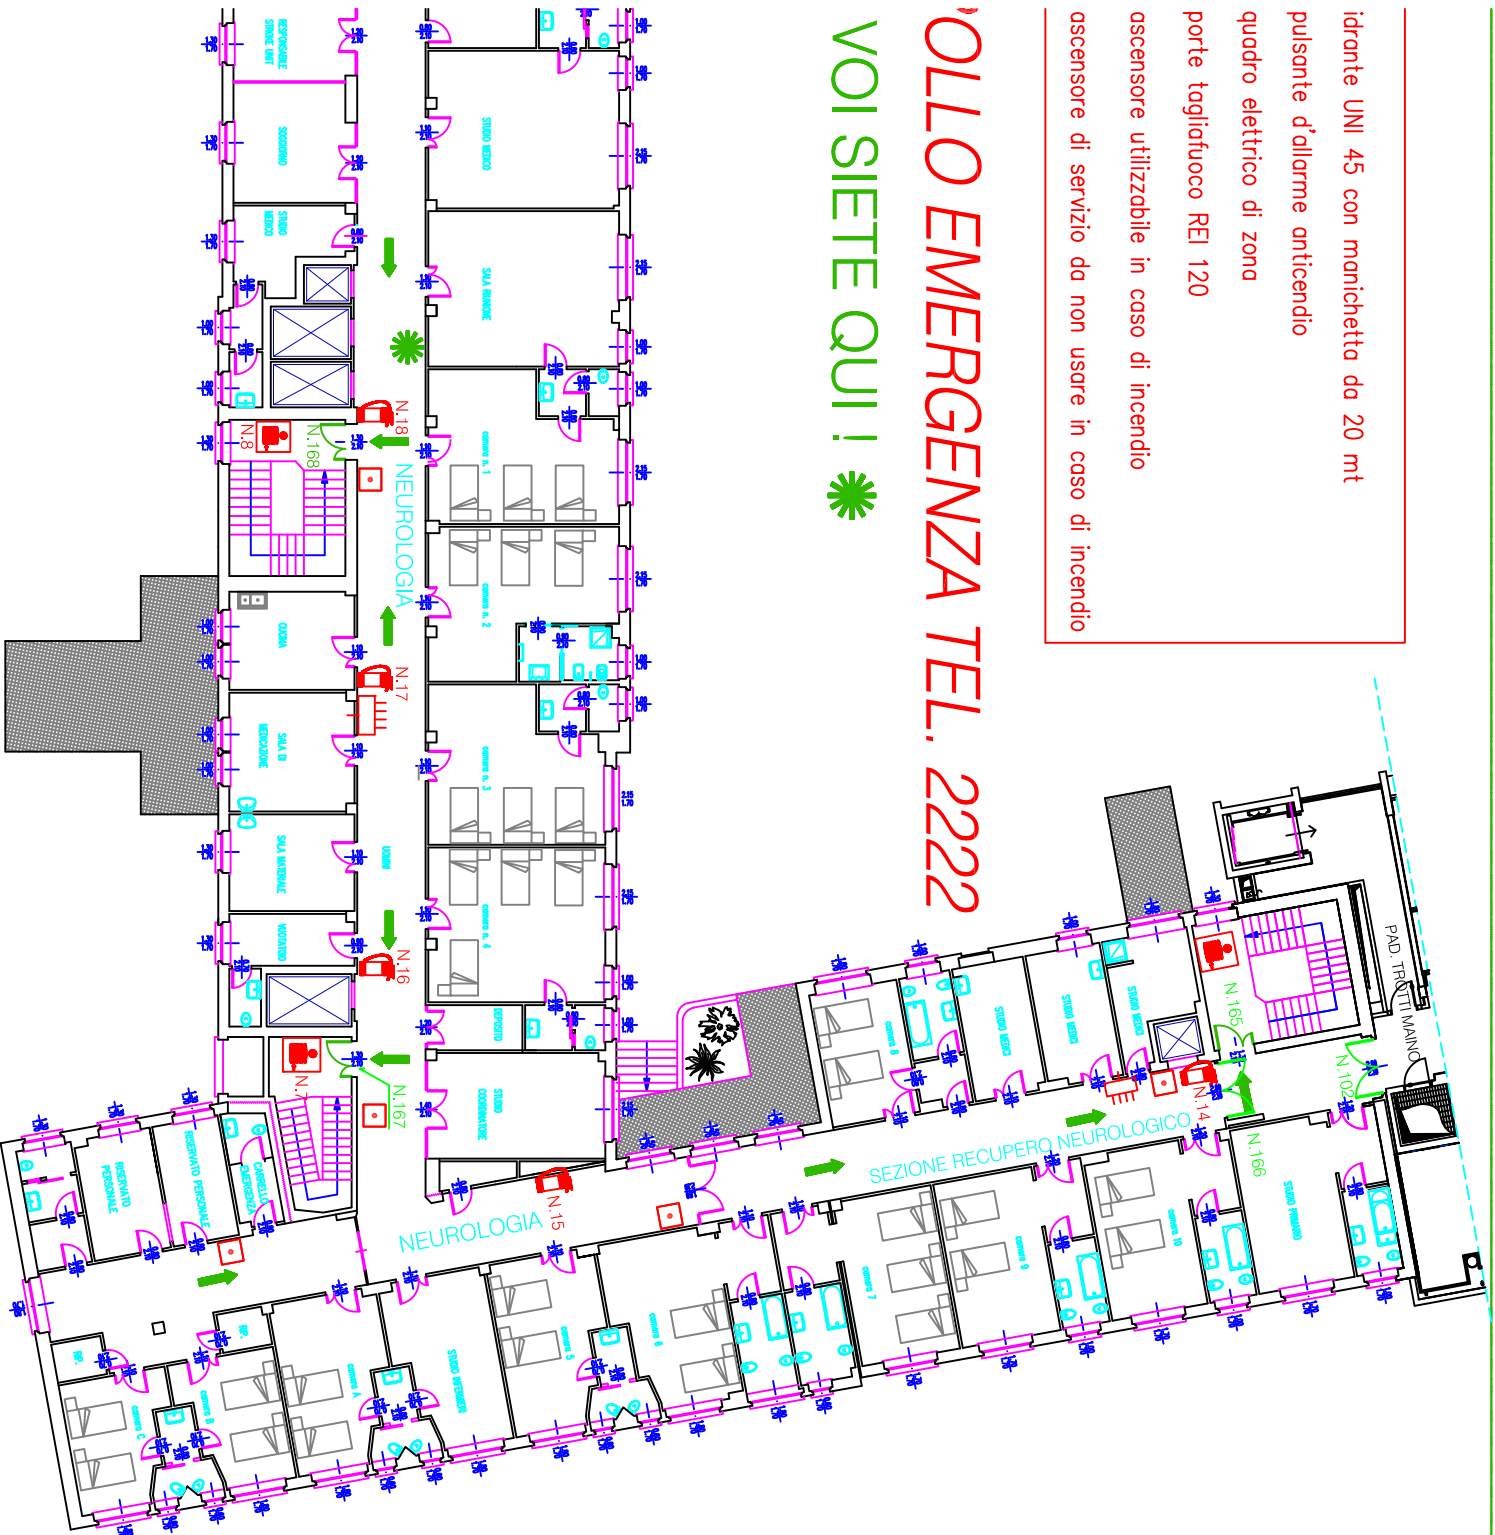

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Valle Olona
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Via A. da Brezola, 1 - 21052 Busto Arsizio
P. IVA CF: 03510190121
Preside Osp. di Gallarate - via Palestro, 4
Struttura Aziendale Tecnica - tel. 0331 791965

PAD. POLIMEDICO
1°PIANO